

Kommunale Wärmeplanung der Stadt Herborn

Wärmesteckbrief für den Ortsteil Burg

In Kooperation:



Stadtwerke Herborn


Wärmesteckbrief „Burg“

Anzahl Gebäude gesamt (Stand 2022): 746


Aktueller Wärmebedarf (Stand 2020-2022): 22,80 GWh

Durchschnittliche Wärmeliniedichte: 1.475 kWh/m

Die Kartografische Darstellung des Wärmebedarfs im Gebäudeblock zeigt, dass dieser zwischen 40- 80 MWh/Jahr und 2560– 100.000 MWh liegt. Lediglich ein Unternehmen weist einen höheren Wärmebedarf auf:

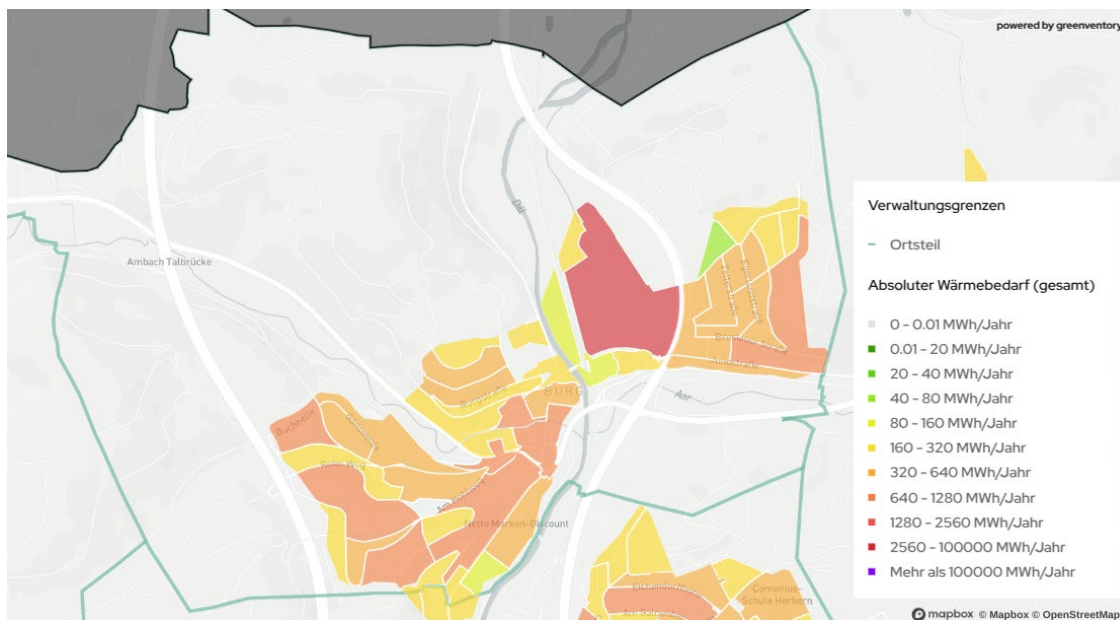


In der Abbildung wird Kartografisch dargestellt welcher Heizungs-Energieträger im Gebäudebestand derzeit dominiert. Dieser ist für Burg ein Mix aus Öl, Erdgas und Holz. Die Ansicht wird als Gebäudeblock dargestellt.

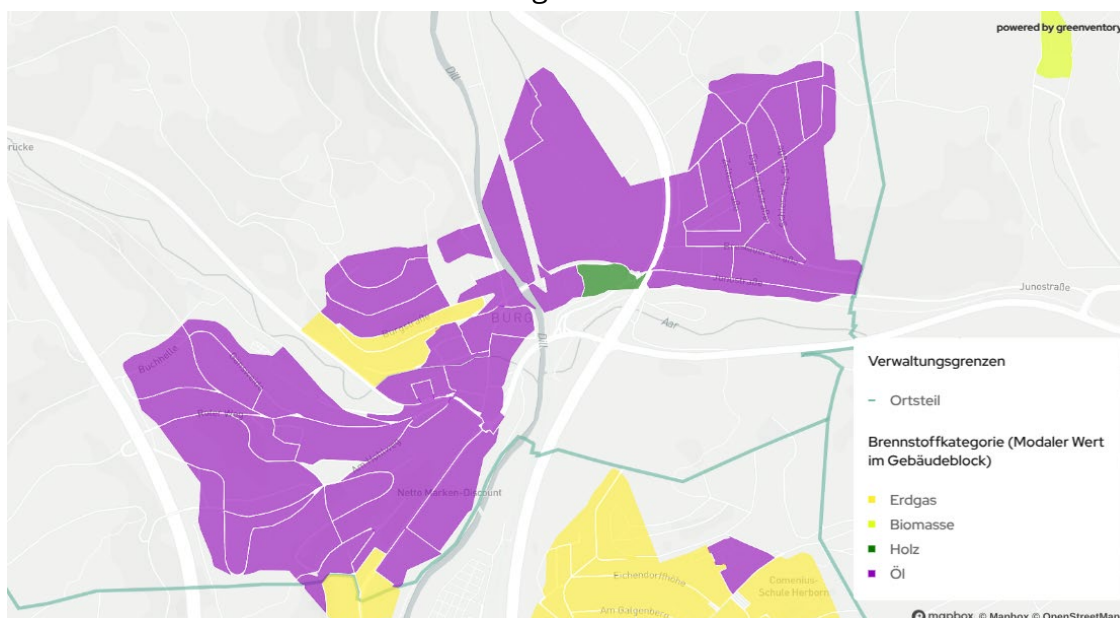


Ausgangssituation

Für die Erstellung der Ausgangslage wurden Schornsteinfegerdaten, Netzbetreiberdaten, Daten aus dem Wärmekataster Hessen, Datensätze der Kommune zu Flächen etc. sowie algorithmen für die Erstellung genutzt.

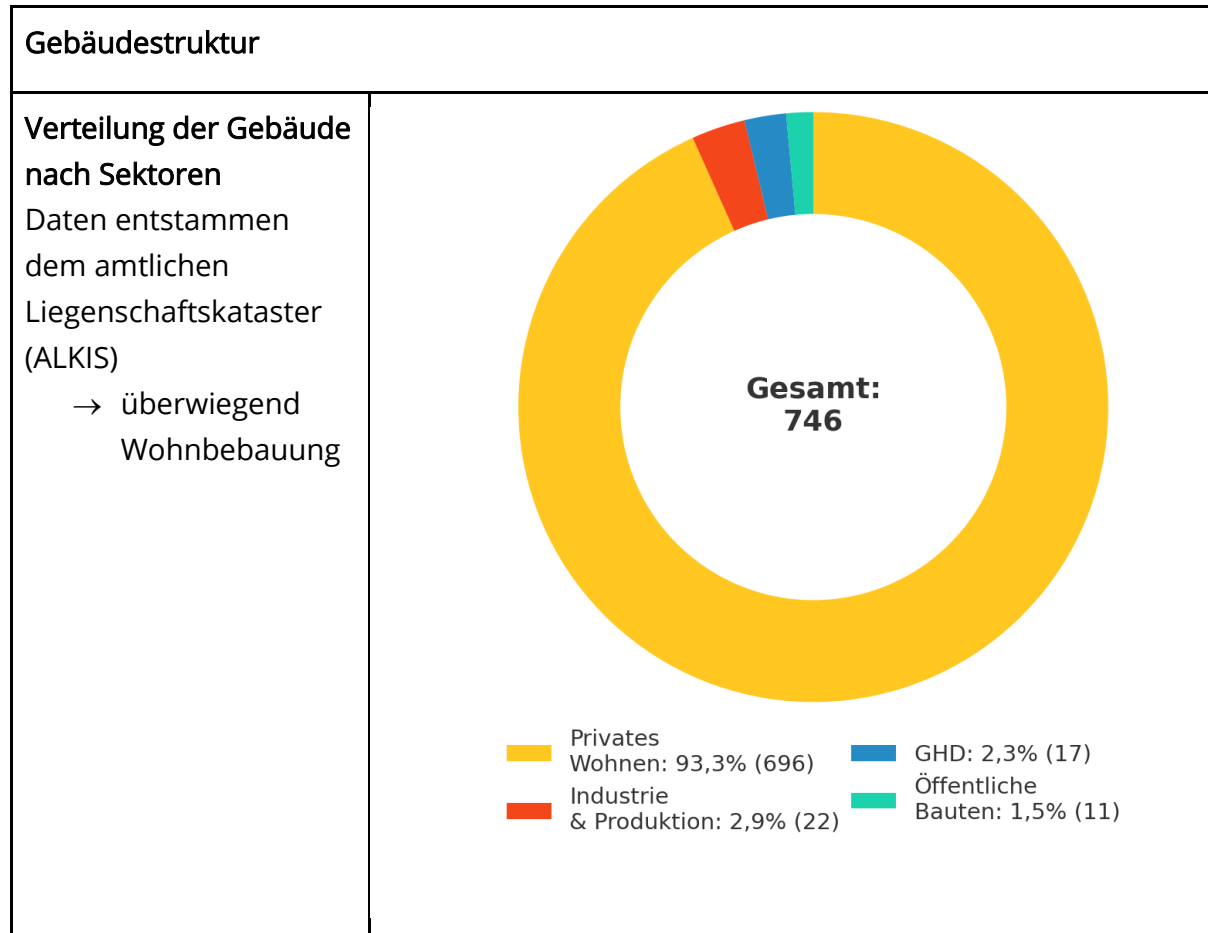

Gebäude nach Baualterklassen

Daten entstammen der Zensus-Umfrage Großteil der Gebäude vor 1979 (in Kraft treten der WärmeSchV), dies lässt auf hohes Sanierungspotenzial schließen

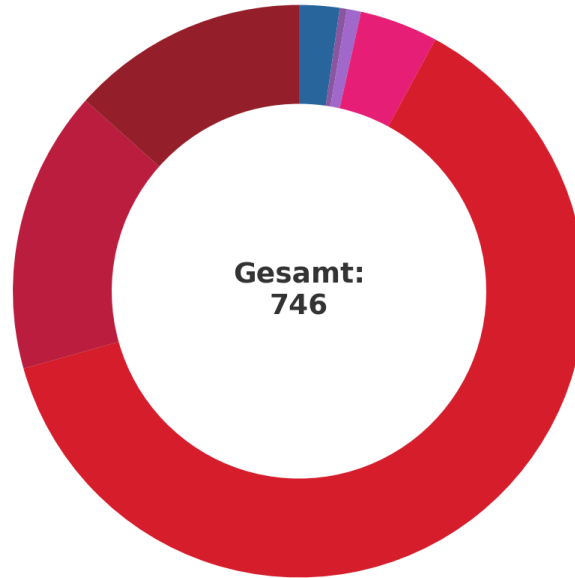


- 1996 - 2000: 2,3% (17)
- 1991 - 1995: 0,4% (3)
- 1987 - 1990: 0,8% (6)
- 1979 - 1986: 4,4% (33)
- 1949 - 1978: 62,7% (468)
- 1919 - 1948: 16% (119)
- Vor 1919: 13,4% (100)

Analyse der Heizsysteme


Beheizungsstruktur nach Heizsystem

Daten wurden durch Lehrbücher sowie durch Netzdaten erfasst. Pro Gebäude wurde jeweils das Primäre Heizsystem erfasst


→ Mehrheit der Heizsysteme wird aktuell fossil betrieben

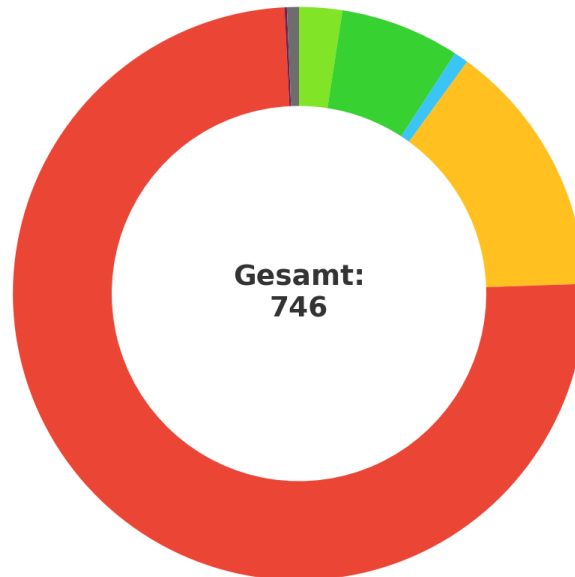

- Biomassekessel: 2,4% (18)
- Holzofen: 6,8% (50)
- Luftwärmepumpe: 0,8% (6)
- Erdgas-Kessel: 14,5% (107)
- Heizölkessel: 74,7% (553)
- Kohlekessel: 0,1% (1)
- Unbeheizt: 0,7% (5)

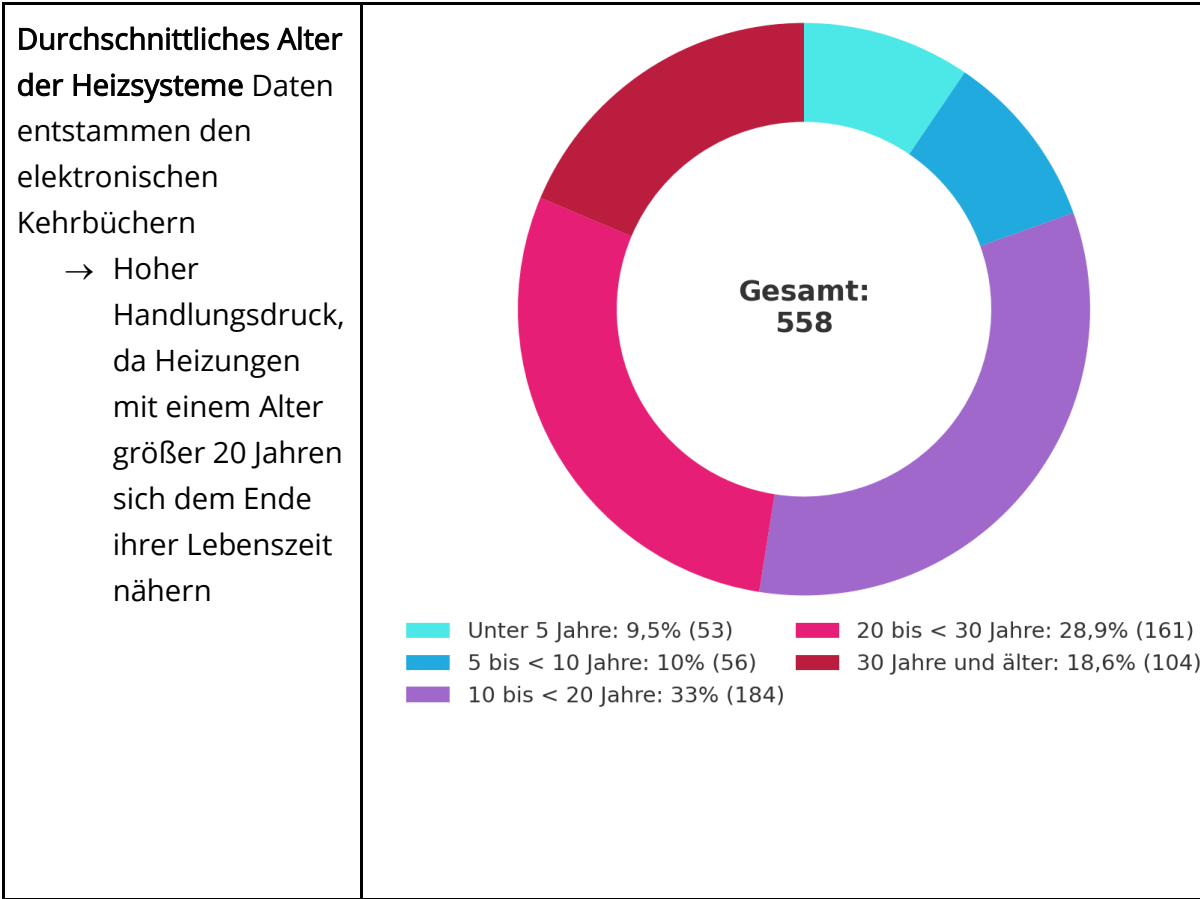


Wärmebilanz

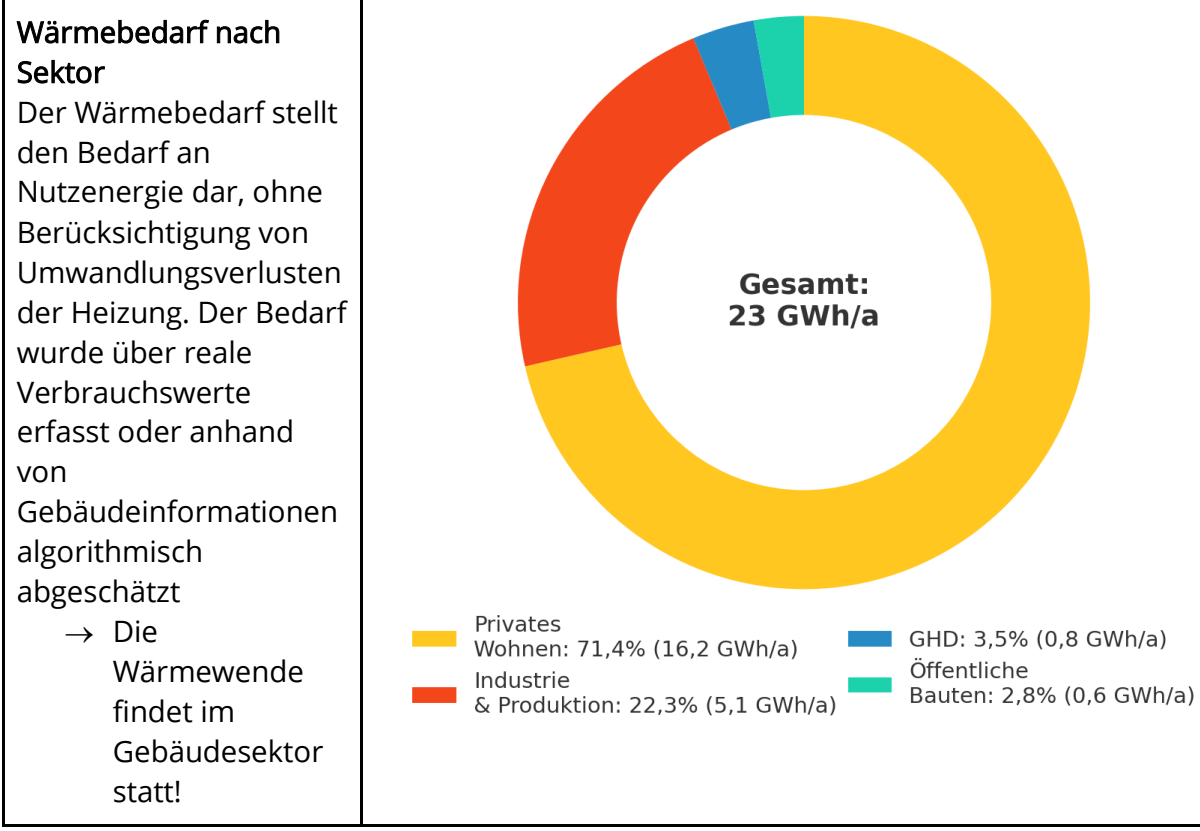

Endenergiebedarf nach Energieträgern

Die Endenergie berücksichtigt neben dem Wärmebedarf auch die Effizienz des Heizsystems.

→ Wechsel von fossilen Energieträgern zu 100% EE stellt die Transformationsherausforderung dar

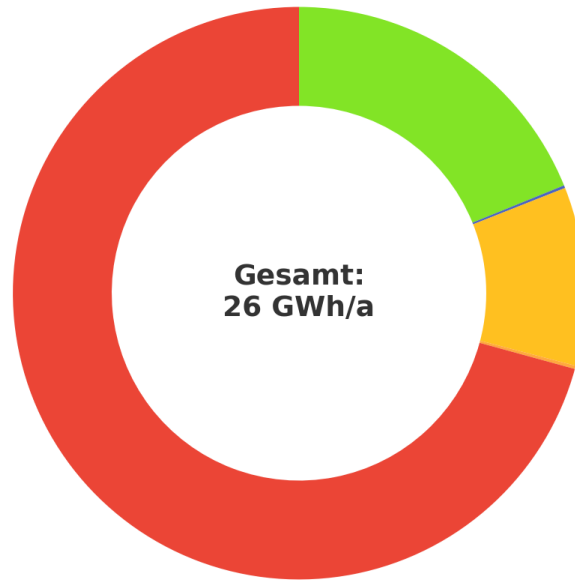


■ Biomasse: 18,9% (4,9 GWh/a)	■ LPG: 0,2% (0 GWh/a)
■ Strom: 0,2% (0 GWh/a)	■ Heizöl: 70,7% (18,2 GWh/a)
■ Erdgas: 10,1% (2,6 GWh/a)	

THG-Emission nach Energieträgern

Die Emissionen wurden ausschließlich für den analysierten Wärmesektor erhoben und aus den Energiebilanzen hochgerechnet.


→ THG-neutrale Heizsysteme können die Bilanz drastisch reduzieren

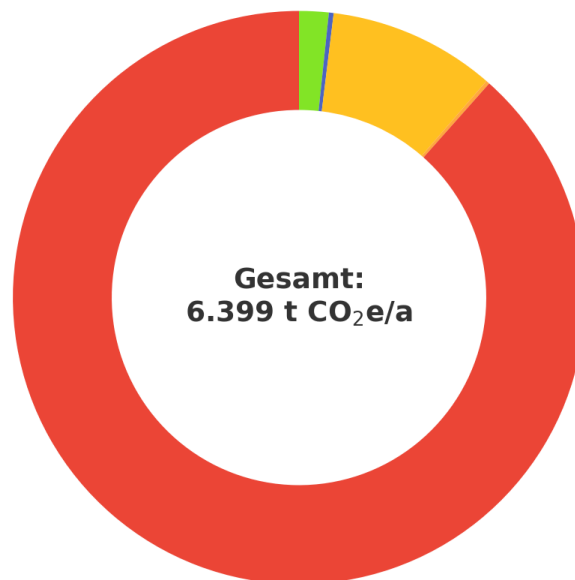


■ Biomasse: 1,7% (106,7 t/a)	■ LPG: 0,2% (13,2 t/a)
■ Strom: 0,3% (17,3 t/a)	■ Heizöl: 88,4% (5.658,1 t/a)
■ Erdgas: 9,4% (603,6 t/a)	

Technische EE-Potenziale

Die Technischen EE-Potenziale beziehen auf das gesamte Stadtgebiet und zeigen die Möglichkeiten, die erneuerbaren Energien (EE) in einem bestimmten Sektor zu nutzen. Diese Potenziale können aus verschiedenen Quellen stammen, wie zum Beispiel:

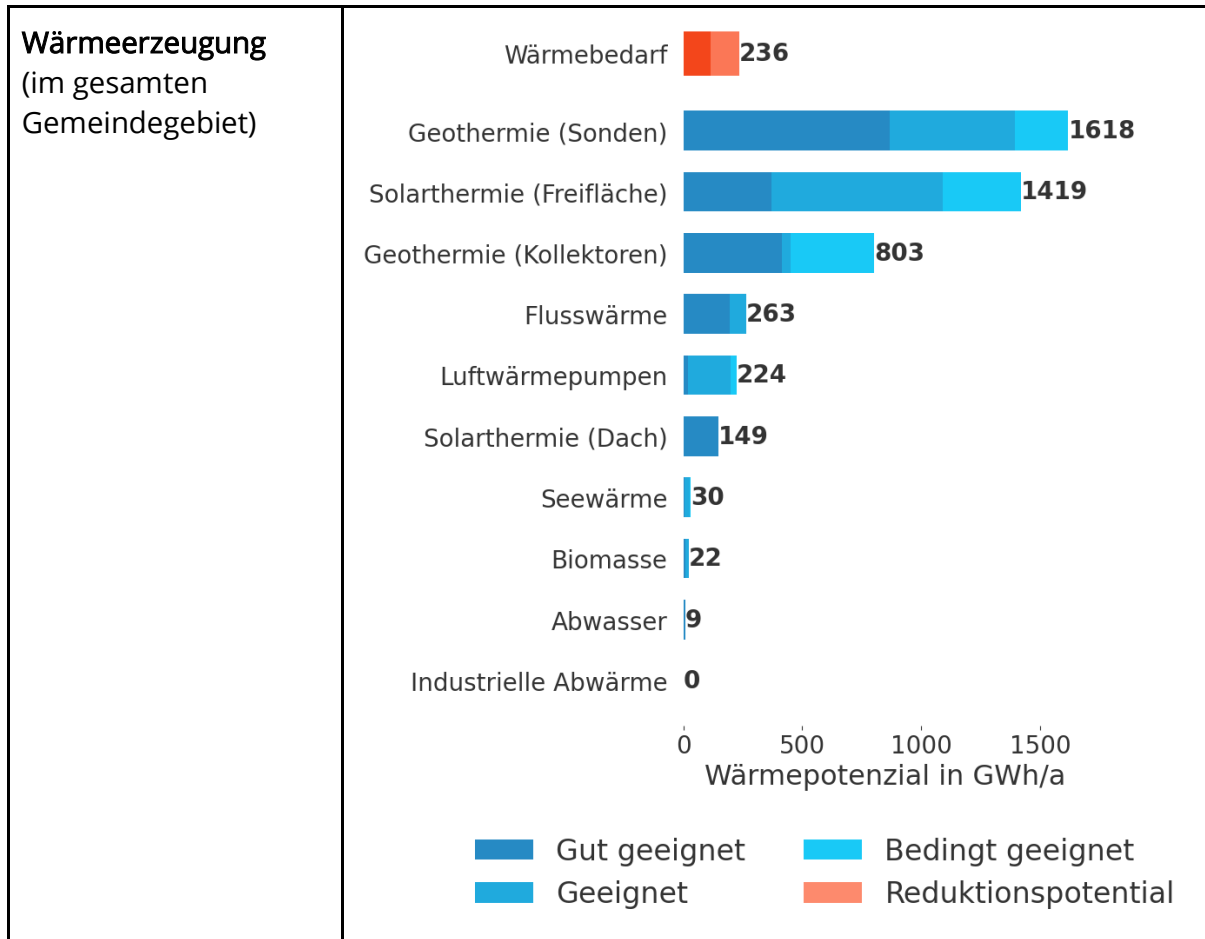

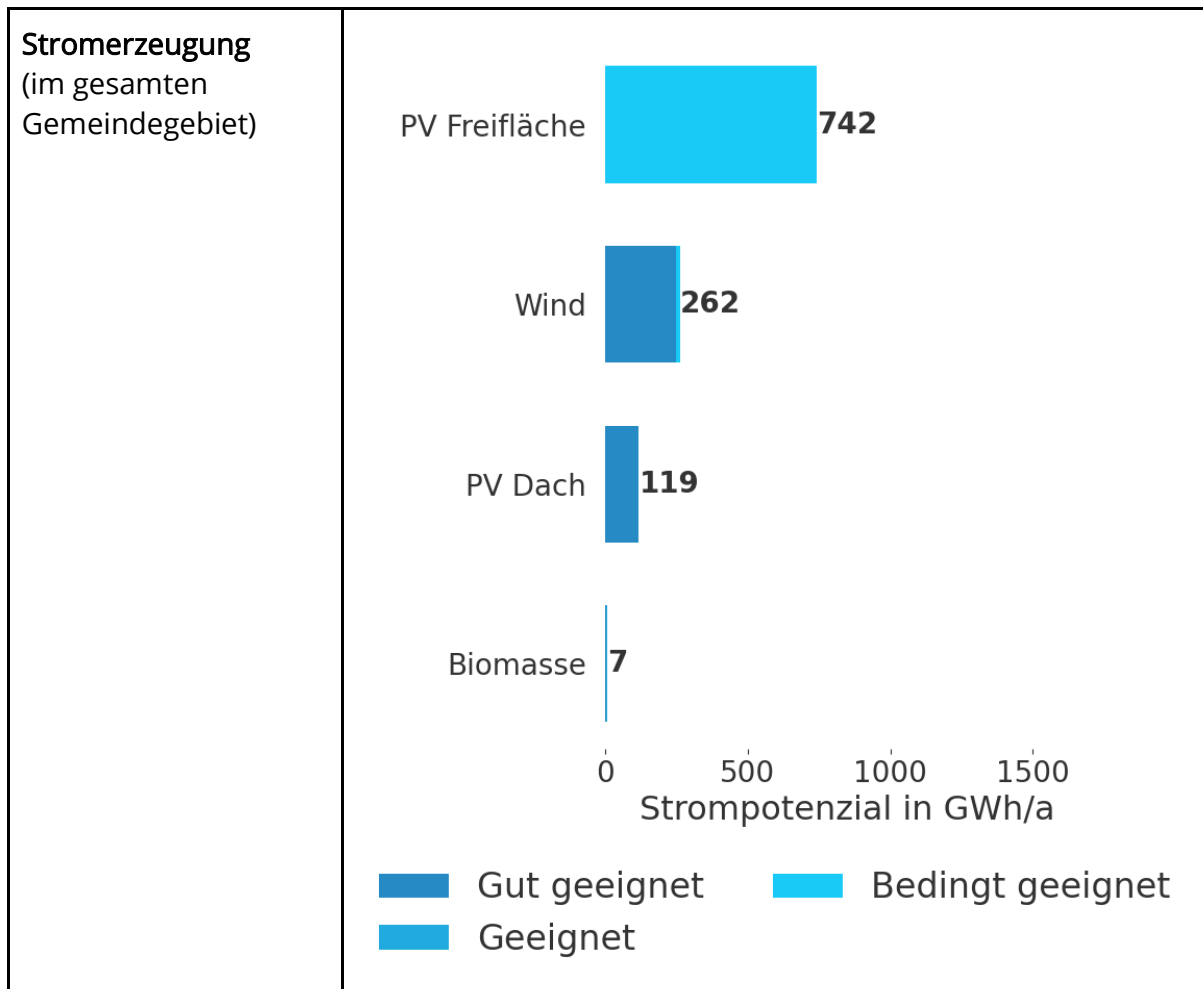



Besonderheiten im Ortsteil:

- In Umgebung der Siedlungsgebiete befinden sich Eignungsflächen für Solarthermie (Einbindung in Wärmeversorgung über Wärmenetz technisch möglich)
- Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten und angrenzend an diese geeignet für Geothermie über Kollektorfelder oder Sonden (ca. 100 m)

Zielszenario 2045

Auf Basis der Bestands- sowie Potenzialanalyse wurde ein Zielszenario erstellt. Hierbei wurde eine Sanierungsrate von 2% angenommen als auch das Gebäude mit einer schlechten Sanierungstiefe zuerst saniert werden. Die Reduzierung des Wärmebedarfs aus den genannten Maßnahmen ist daher das Resultat. Auf Basis der Potenzialanalyse wurden den Gebäude THG-neutrale Heiztechnologien zugewiesen. Beim Zielszenario handelt es sich allerdings ausschließlich um eine Simulation. Die Entscheidung über ihre Wärmeversorgung treffen die Gebäudeeigentümer*innen selbst.

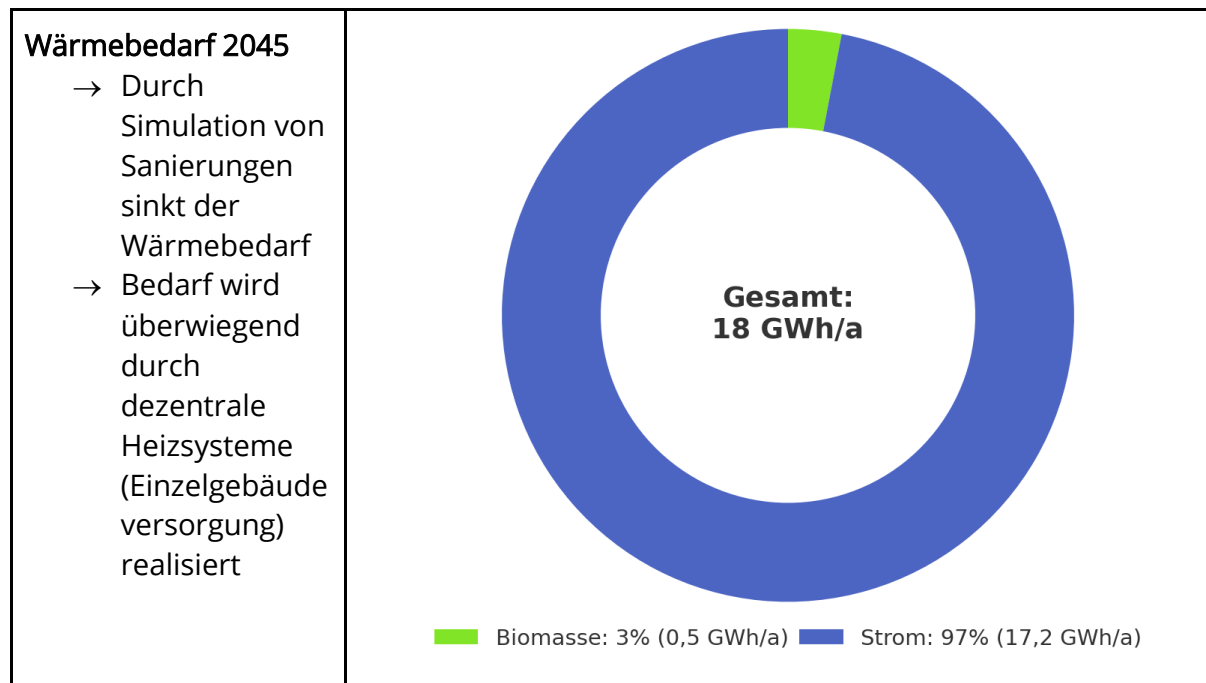

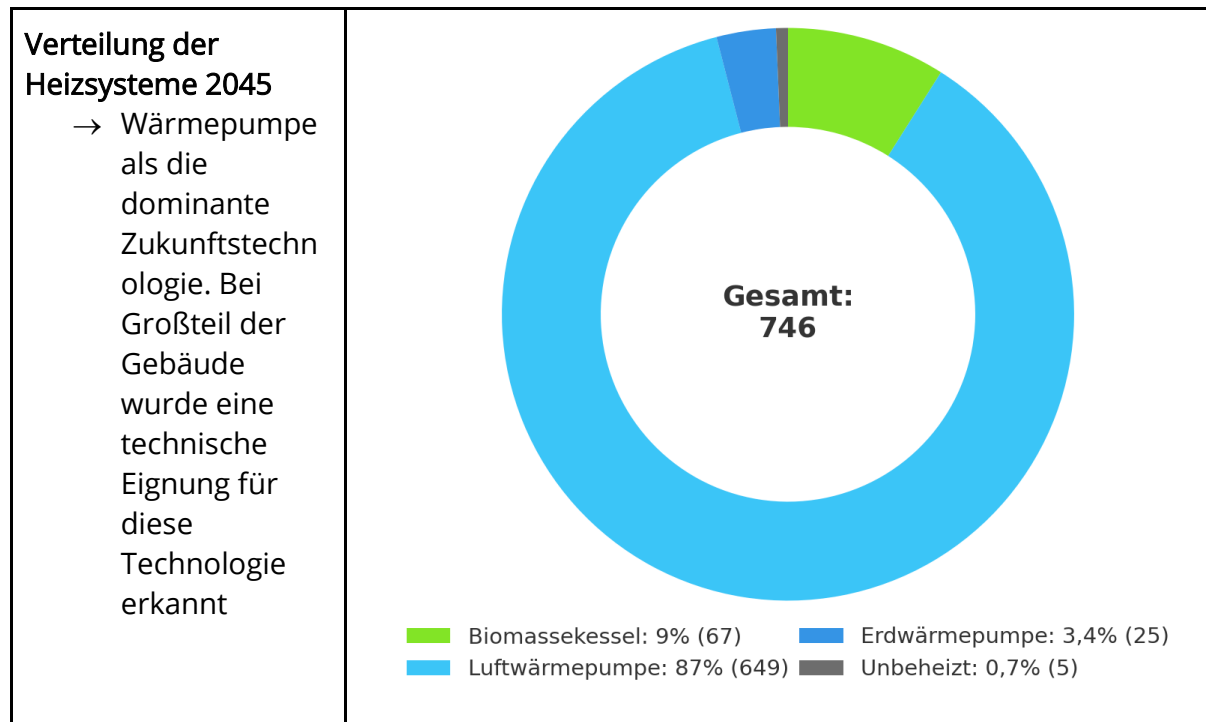


Fazit

Anhand der ermittelten Wärmeliniendichte, der Simulation des prognostizierten Wärmebedarfs im Zielszenario und der nutzbaren theoretischen Potenziale ergibt sich folgende Einschätzung:


- Der Großteil des Wärmebedarfs kann durch Wärmepumpen abgedeckt werden.
- Biomasse kann eine unterstützende Rolle spielen, wenn eine Wärmepumpe nicht technisch oder wirtschaftlich realisiert werden kann.
- Die Wärme-Bedarfsdichte erscheint als unzureichend, um ein Wärmenetz zu errichten. Grundsätzlich denkbar wären jedoch genossenschaftliche Modelle, die von den Einwohnern getragen werden.

Anhang Methodik:

Daten für die Wärmeplanung

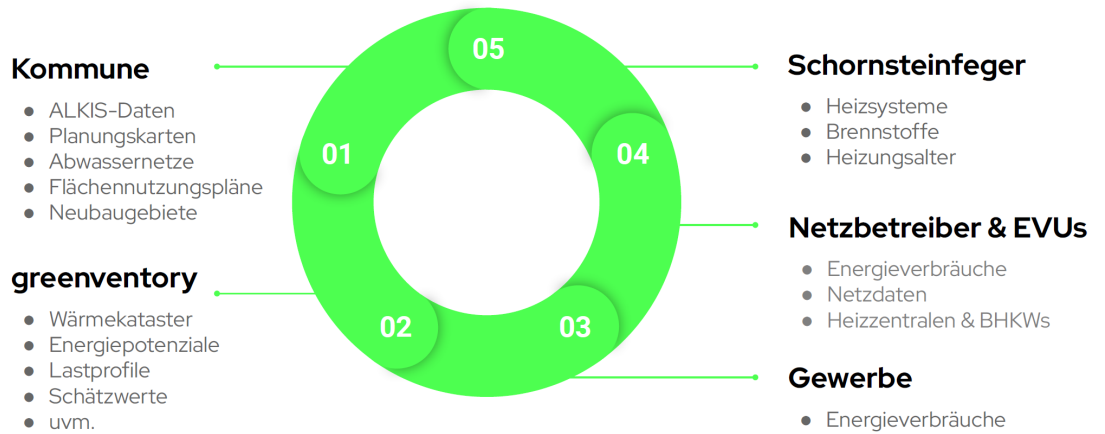

Potenzialdefinitionen

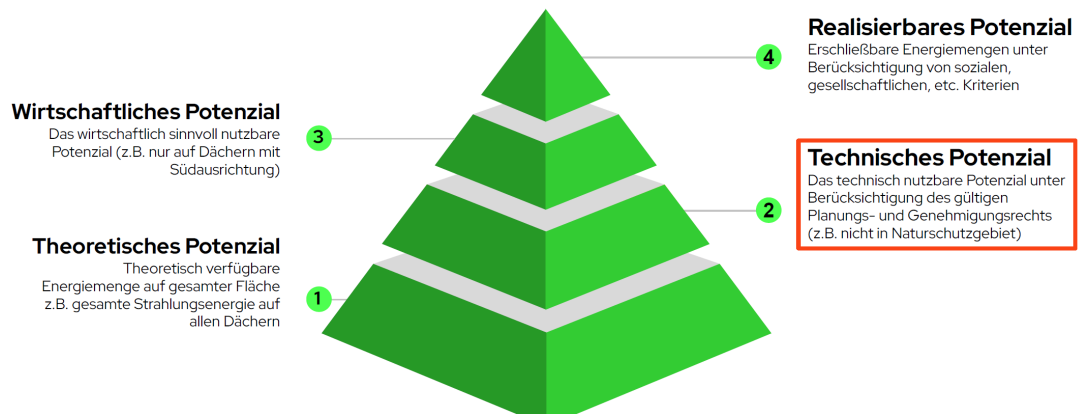

Analysierte Potenziale

Wärmeversorgung

- Solarthermie (Freifläche und Dachfläche)
- Biomasse
- Oberflächennahe Geothermie
- Umweltwärme aus Oberflächengewässern
- Klärwerksabwärme
- Industrielle Abwärme
- Luftwärmepumpe
- Tiefe und Mitteltiefe Geothermie

Stromversorgung

- Photovoltaik (Freifläche und Dachfläche)
- Wind
- Biomasse

Absolutes Sanierungspotenzial

- Für alle Gebäudesektoren

Kriterien für Wärmenetz-Eignungsgebiete

Wärmelinienichte:

- Annahme: Verteilleitungen entsprechen Straßennetzwerk
- Basierend auf **Wärmelinienichte** [kWh/(m a)] des Modelljahres

$$\lambda = \frac{\text{Absetzbare Wärmemenge [kWh/a]}}{\text{Leitungslänge [m]}}$$

Weitere Kriterien:

- Bestehende Netze
- Ankerkunden
- Gebäudekategorie (z.B. MFH), Baualtersklassen, Heizungsanlagenalter
- Lokale Strom- und Wärmepotenziale
- Restriktionen (z.B. Bahngleise, Topografie, Geologie)

